


# Stückliste / Anordnung

## Anordnung:

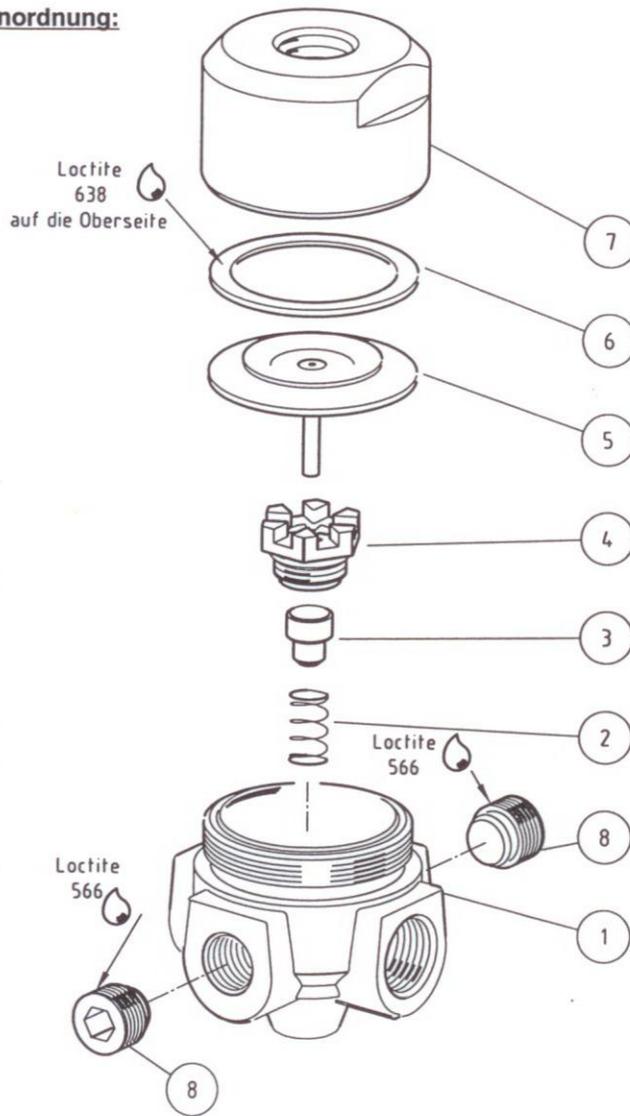

Die Montage von Membranring und Haube muß **vor dem Trocknen** des Klebers geschehen (binnen 2 Minuten). D.h. die Membranringe dürfen nicht vor dem Montieren in die Hauben eingeklebt werden, denn der Ring muß beim Einschrauben noch gleiten können, damit sich die Membran nicht verziehen kann.

## Prüfung:

Die Ventile DZU.021-01 werden mit Luft wie folgt geprüft: Sie werden mit 5 bar Eingangsdruck(P1) beaufschlagt. Wobei am Austritt **kein** Druckanstieg erfolgen darf ( dicht von P1 nach P2) Die Prüfung erfolgt mit Druckluft.

Pos.	Stk.	Text	Typ	Art.-Nr. EDV	Axair Art.-Nr.	KNO
1	1	Sicherheitsventil	DZU.021-01	\$89361	1102141(200.3104)	9.6101.00.600

Pos.	Stückzahl	Bezeichnung	Typ	Art.-Nr. EDV	Preis Stück	total
------	-----------	-------------	-----	--------------	-------------	-------

Mitgeltende Unterlagen:

Bemerkungen:

Kunde			Referenz		
AxAir AG			Herr Th. Sigrist		
		Gez.: BQ.6.4.99	Bezeichnung:		
		Gepr.: BQ.6.4.99			
		Freig.: BQ.6.4.99			
		Masstab:			
BACHOFEN AG			Nummer:		
Abt. VP					
Zust.	Dat. / Name	Aenderung	8610 Uster	VP/M.89.2076	Index

Ersatz für:		Ersetzt:
-------------	--	----------